
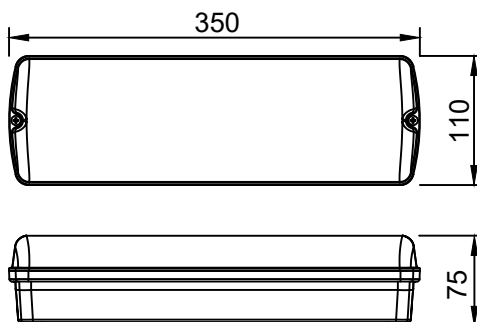


Installationsanleitung für LED Rettungszeichenleuchte

Multipool CBS(-T)
 Artikelnummern: 1043 (1449)

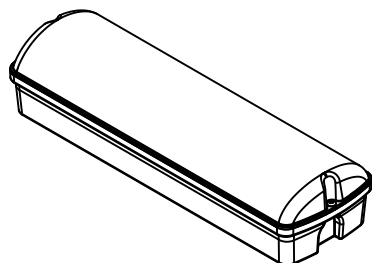

CE IP65 

Technische Daten

Eingangsspannung	: 230V AC, 50HZ oder 195-254V DC	LEDs	: 30x SMD2835
Leistungsaufnahme	: 5,5VA (7VA) 2,3W (3,3W)	Schutzklasse	: II
Temperaturbereich	: -10°C...+45°C*	Schutzart	: IP65
Leuchtenart	: Zentralbatterie	Erkennungsweite	: 24m

* Niedrigere Temperaturen (bis -20°C) auf Anfrage, durch speziellen Baustein.

Vorsichtsmaßnahmen

Dieses Produkt sollte von einer ausgebildeten Elektrofachkraft, im Einklang mit den lokalen Normen und Vorschriften, installiert werden. Stellen Sie unbedingt die Spannungsfreiheit vor der Installation sicher.

Wartung & Betrieb


Batterie: Versorgung über Zentralbatterieanlage

Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, muss die gesamte Leuchte durch eine neue ersetzt werden.

Die Leuchte ist nicht für den Einsatz in Kühllhäusern geeignet.


Montageanweisungen

1 Gehäuseabdeckung öffnen

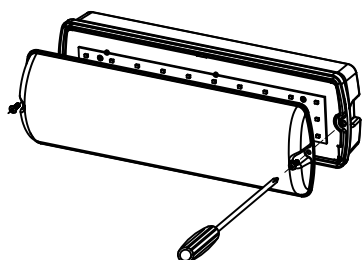


Entfernen Sie die Schrauben mit einem Schraubendreher und nehmen Sie dann die Gehäuseabdeckung ab.

2 Trägermodul öffnen

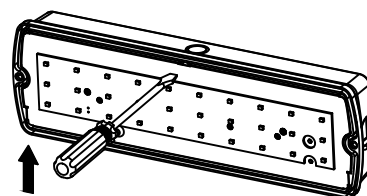


Stecken Sie den Schlitz-Schraubendreher in die Öffnung oberhalb der Mitte und hebeln Sie das Trägermodul auf.

3 Montage

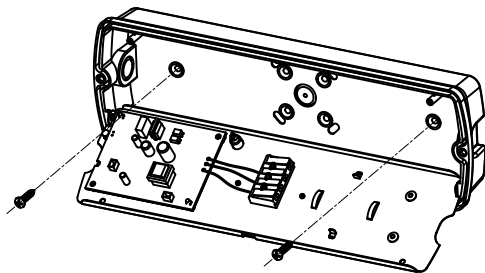

Befestigen Sie die Leuchte mit Hilfe der Schrauben an der gewünschten Position.

4 Anschluss

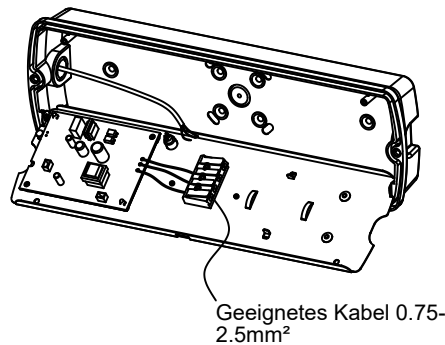


Geeignetes Kabel 0.75-2.5mm²

Schließen Sie das Kabel an den Anschlussklemmen an. Beachten Sie die untenstehenden Verdrahtungshinweise.

Verdrahtungshinweise

Zum LED Treiber | Anschlussklemmen | AC Eingang

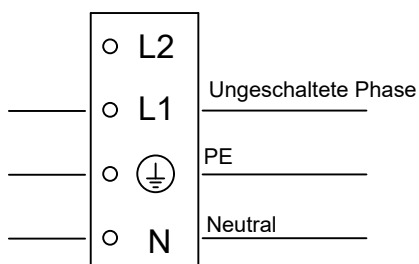

CBS-T ELC Modul

Gehäusematerial: Kunststoff
 Abmessungen (LxBxH): 78 x 30 x 20mm
 Eingang: 230V AC/DC
 Ausgang: 1W – 100W
 Schalteingang: 230V AC
 Adressbereich: 1 – 20
 Leitungsquerschnitt: max. 1,5mm²

Schalteingang 230V AC
 von der
 Allgemeinbeleuchtung
 (optional)





Piktogrammtypen



HS Kit (optional)
 Erkennungsweite: 30m

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR LED EXIT SIGN

Multipool CBS(-T)
Article codes: 1043 (1449)

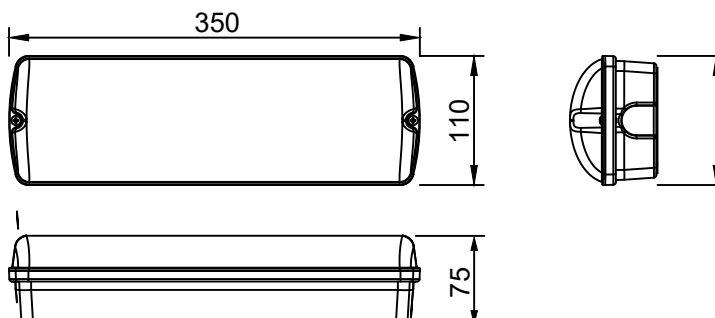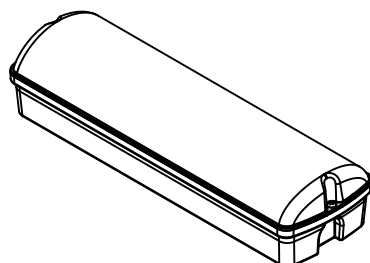

CE IP65 

Product Feature

Power Supply : 230VAC,50HZ or DC195-254V
Power Consumption : 5.5VA (7VA) | 2.3W (3.3W)
Ambient Operating Temp: -10°C...+45°C*
Operation : Central battery system

LEDs : SMD2835,30pcs
Protection Class : II
IP Rating : IP65
Viewing distance : 24m

* Lower temperatures (up to -20°C) on request, through special module.

Precautions

This product should be installed by a registered electrician in accordance with local standards and electrical regulations. Take care to ensure the mains supply is isolated before installation.

Service & Operation


Battery: Central battery system

The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

The luminaire is not suitable for use in cold storages.


Mounting Instructions

1 Open Cover

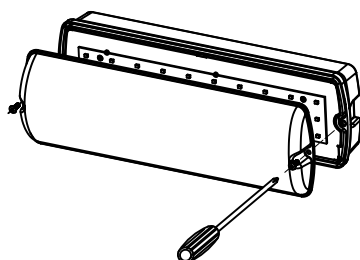


Remove screws by screwdriver then remove the cover.

2 Open gear tray.

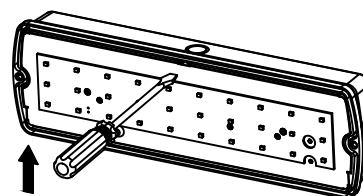


Use blade screwdriver insert the slot and pry off the steel plate.

3 Mounting

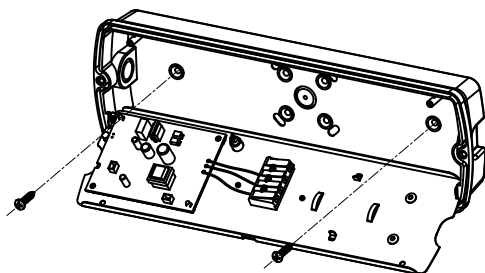

Install fixture on mounting surface by screws.

4 Wiring connection

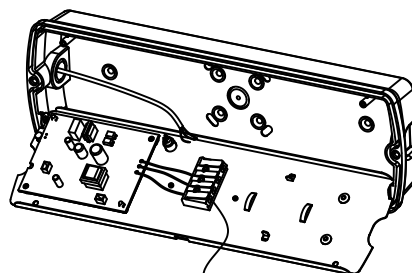


Suitable cable 0.75-2.5mm²

Connect AC supply cable to terminal block, reference wiring struction below.

Wiring Instructions

To LED DRIVER Terminal block AC input

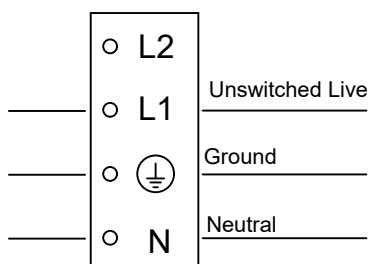

CBS-T ELC Module

Housing material: Polycarbonate

Dimensions (LxWxH): 78 x 30 x 20mm

Input: 230V AC/DC

Output: 1W – 100W

Switching input: 230V AC

Address range: 1 – 20

Cable cross-section: max. 1.5mm²



Pictogram Styles



HS Kit (optional)
Viewing Distance: 30m