

D

Hinweise:

- Allgemeines Hinweisblatt 818278 beachten.
- Einbauraum und Abstandsmaße gemäß Abbildung ③ beachten.
Die Leuchten JETT-R 106... dürfen nur in offene Deckensysteme eingebaut werden.
- Abmessungen und Einbaumaße in [mm].

Einbaumaße:

GB

Notes:





Consider the general notes 818278.

Consider installation room and distances according figure ③.
The luminaires JETT-R 106... must only be installed in open ceiling systems.





Dimensions and mounting measurements in [mm].

Mounting Dimensions:





Bezeichnung / type	Einbautiefe / Installation depth (ET)	Ausschnitt / cut-out (DA)	Deckenstärke / ceiling thickness (DS)
JETT-R...	195	Ø 145 - 160	5 - 50

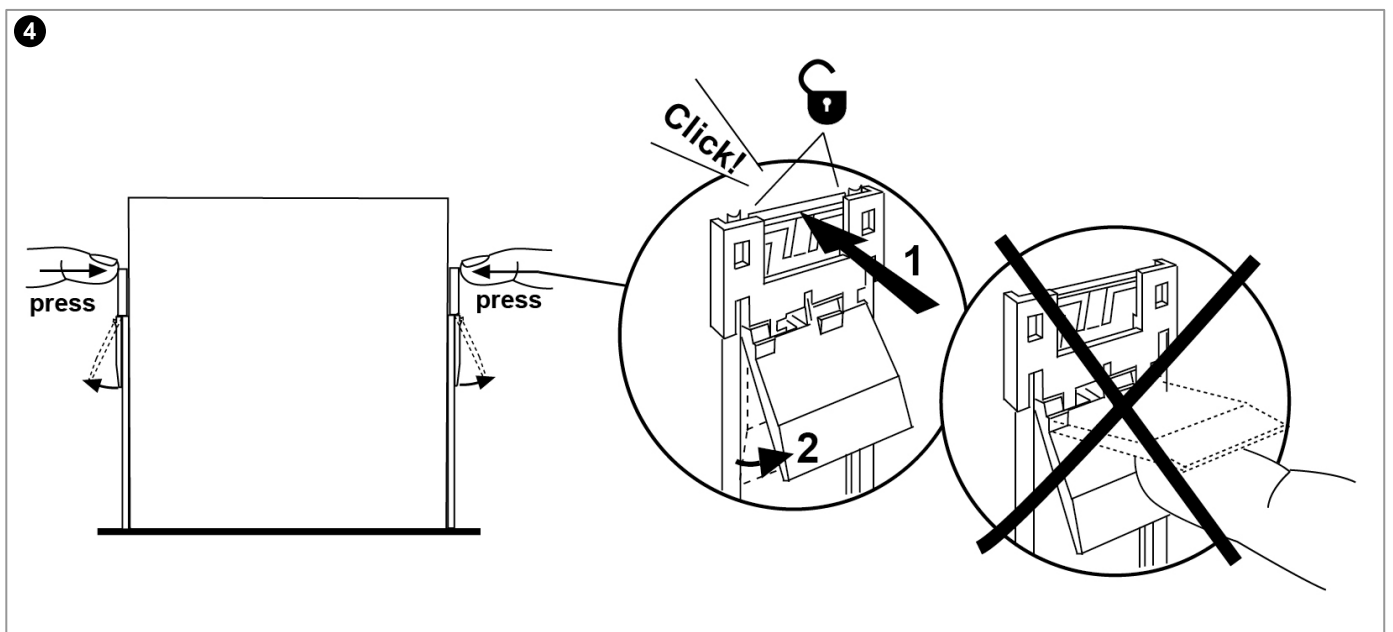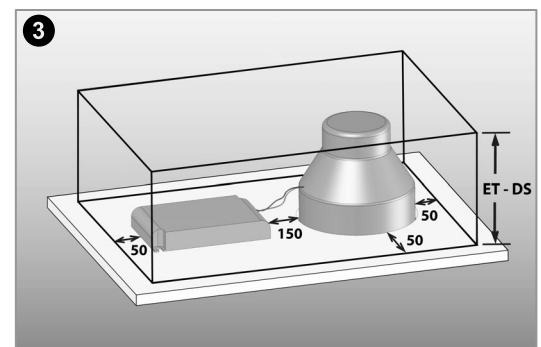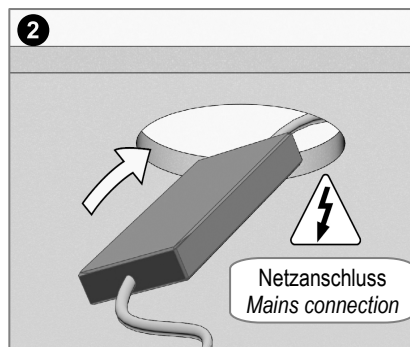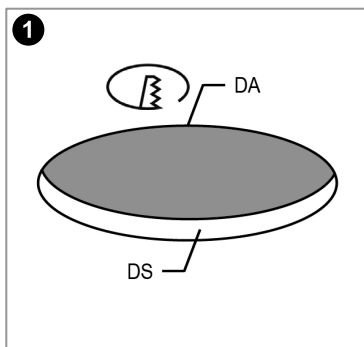

5 Einbau / Mounting procedure

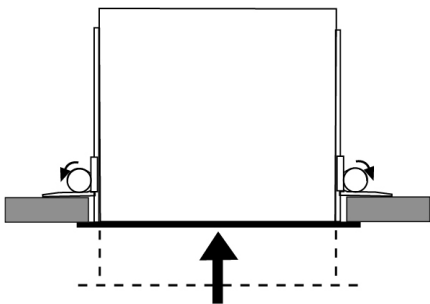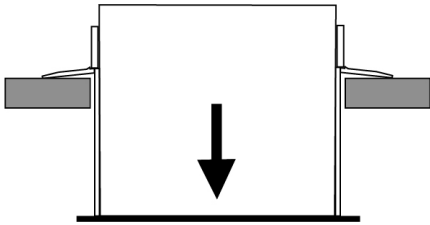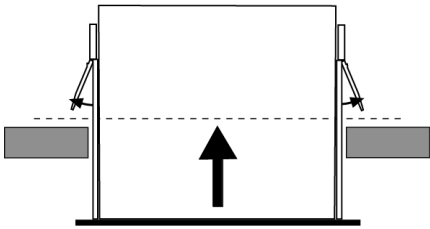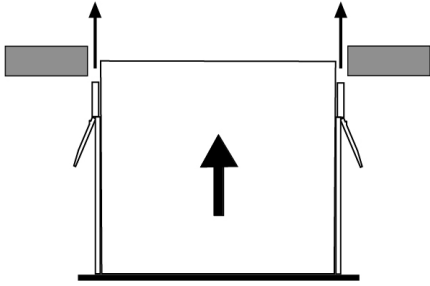

6 Ausbau / Removing procedure

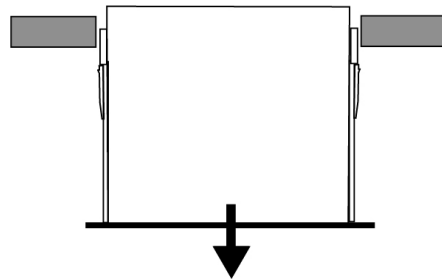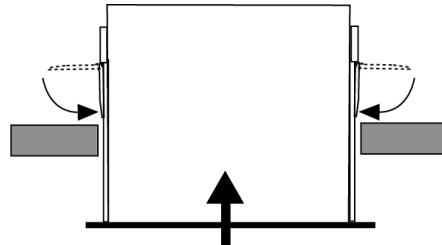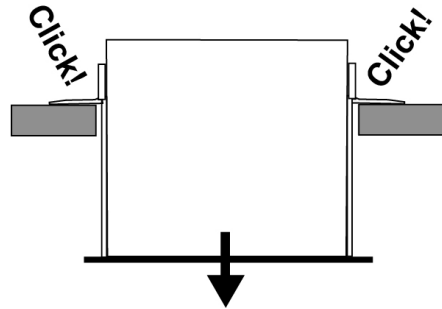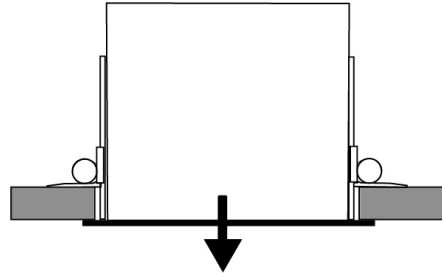

D

▪ **Angaben auf Versorgungseinheit beachten.**

- Anschluss darf nur an geeignete LTS-Versorgungseinheiten erfolgen.

-  Netzanschluss muss bauseitig gemäß der geforderten Schutzart und Schutzklasse vorhanden sein. **Netzanschluss darf nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.** Örtliche Vorschriften beachten.

- Anschlussleitungen nicht über Versorgungseinheit führen.

- Versorgungseinheit nicht mit Wärmedämm-Material abdecken.



GB

Consider the information on the ballasts.

Connection must only be done to suitable LTS ballasts.

-  *Mains connection must be provided on-site according the required protection type and class. **Mains connection must only be done by electricians.** Consider local regulations.*

Don't lead the connecting lines across the ballast.

Do not cover ballast with warmth insulation material.




D

- Hinweisblatt 818278 und dazugehörige Montageanweisungen beachten.

GB

Consider the notes 818278 and the corresponding installation instructions.

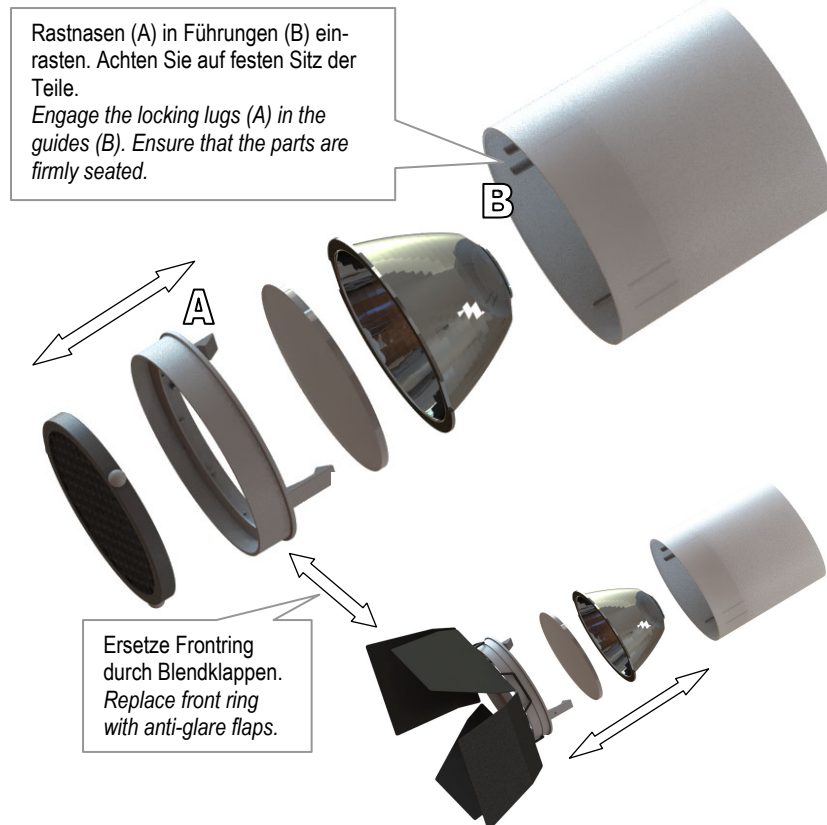

D
Hinweise:





- Allgemeines Hinweisblatt 970482 bzw. 818278 beachten.
- Einbauraum und Abstandsmaße gemäß Abbildung 3 beachten.
- Abmessungen und Einbaumaße in [mm].

GB
Notes:





Consider the general notes 970482 or 818278.
 Consider installation room and distances according figure 3.
 Dimensions and mounting measurements in [mm].

Einbaumaße:
Mounting Dimensions:

Bezeichnung / type	Einbautiefe / Installation depth (ET)	Ausschnitt / cut-out (DA)	Deckenstärke / ceiling thickness (DS)
BIXX 15...	212	Ø 157	5 - 50
BIXXL 25...	236	Ø 216	5 - 50
FAZI 15...	145	Ø 100	5 - 50
JETT 15...	212	Ø 157	5 - 50

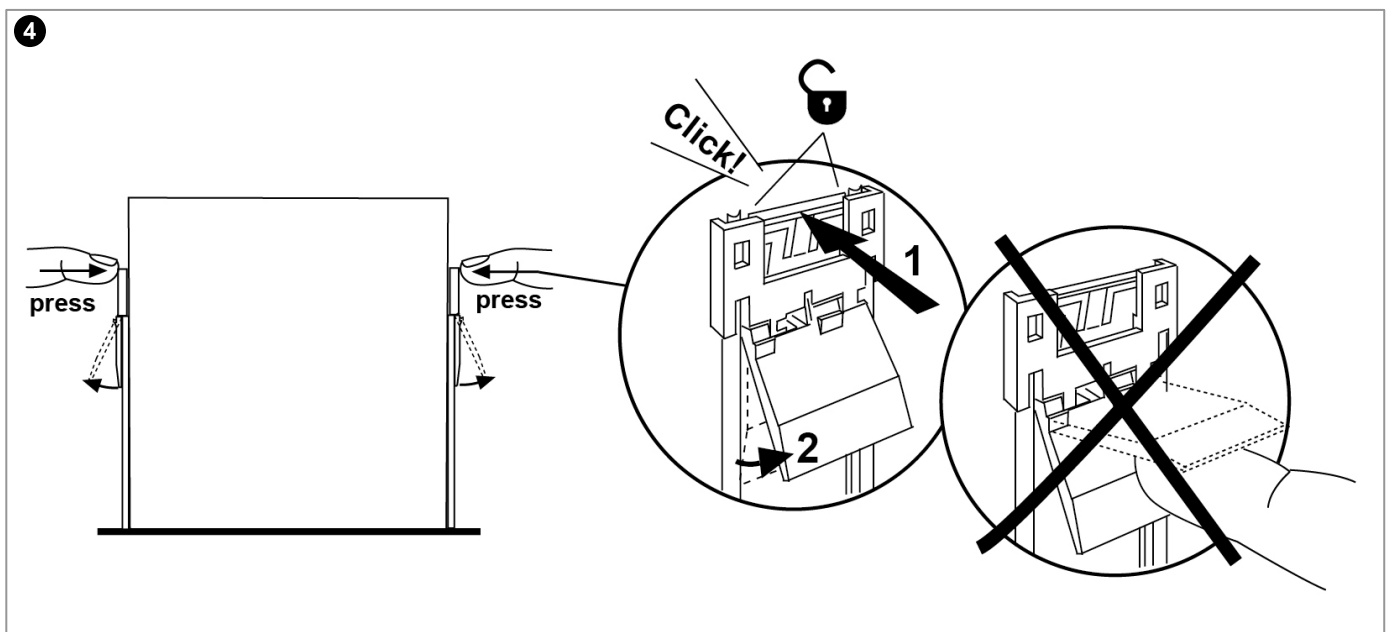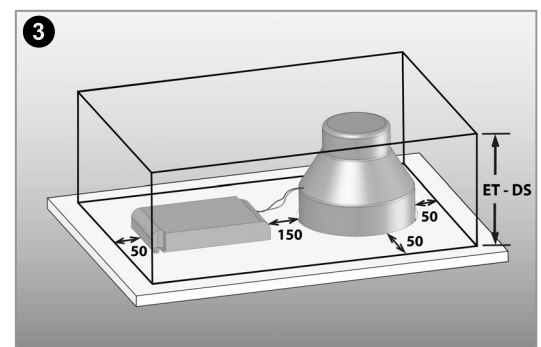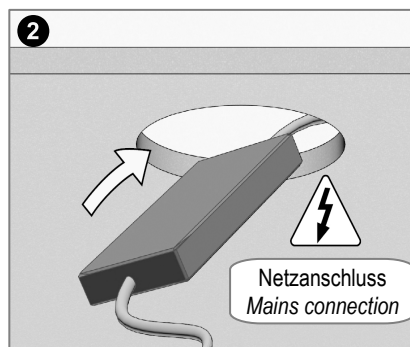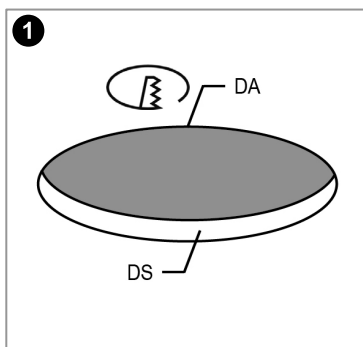

5 Einbau / Mounting procedure

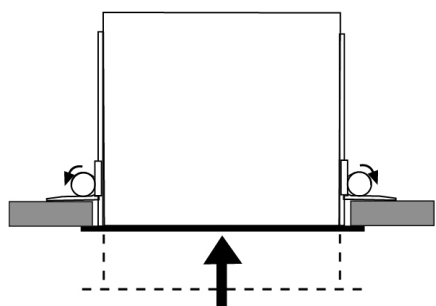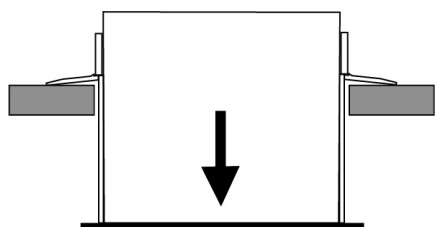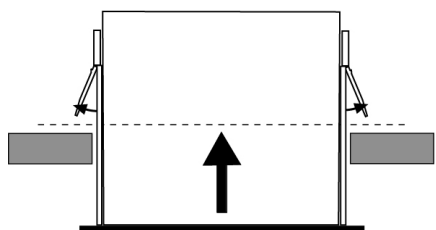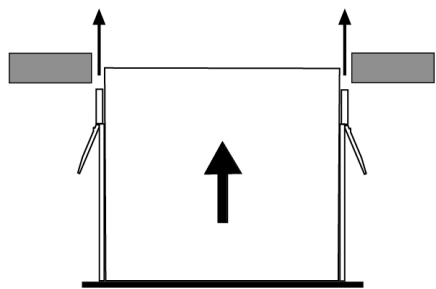

6 Ausbau / Removing procedure

